



Mounting guide Danfoss VHX-DUO valve set for wall connection

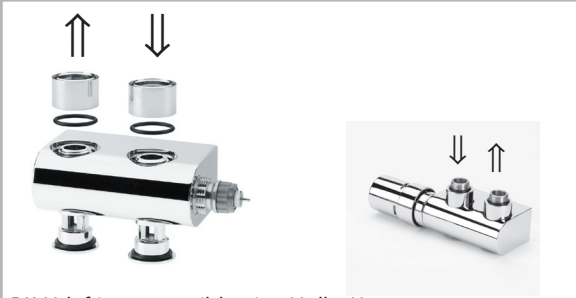


DK: Valgfri termostattilslutning, V eller H.
Vigtigt: Returflow nærmest termostaten.
F : Montage libre de l'élément thermostatique (gauche ou droit)
Retour radiateur toujours du côté de l'élément thermostatique
NL: Vrije keuze van plaatsing thermostatisch element (links of rechts) - retour radiator altijd aan thermostaatzijde!
D : Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar.
Wichtig: Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite!
GB: Free connection (left or right) - return always on thermostat side

1

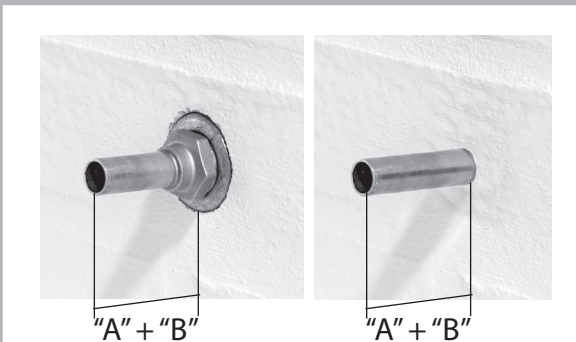

DK: Monter vægttilslutningsrørene og afkort til afstand "A"+"B"
F : Placez les tubes de liaison dans le mur et coupez à partir de : distance "A"+"B"
NL: Plaats de verbindingbuizen in de muur en snij : afstand "A"+"B"
D : Montieren Sie die Wandanschlussverbindungen und kürzen Sie auf das benötigte Maß "A"+"B"
GB: Fit cu-tube in wall and cut: Length = "A"+"B"

3

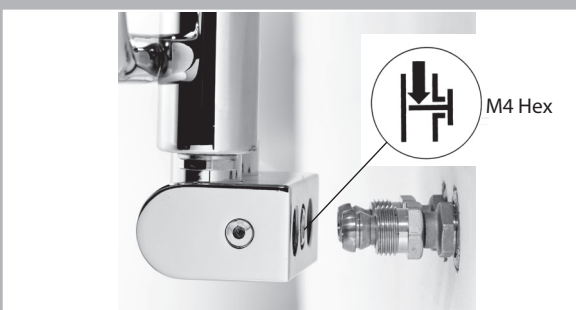

DK: Anbring radiatoren så ventilen styres på tilslutningsrørene.
F : Montez la vanne sur les tubes de liaison et fixez-la
NL: Breng het kraanhuis aan op de verbindingbuizen en maak vast
D : Setzen Sie den Heizkörper mit dem Ventil auf die Anschlussrohre.
GB: Use hexagon pads in valve inlets to align radiator on pipes

5



DK : Monter ventilen løst på radiatoren og mål afstand "A" fra ventil til væg
F : Déposez le radiateur sur une surface plane (sol). Placez la vanne (ne pas fixer) et mesurez la distance "A" entre la vanne et le sol.
NL: Leg de radiator op een vlak oppervlak (vloer). Plaats het kraanhuis (los) en meet de afstand "A" van kraanhuis tot vloer.
D : Montieren Sie das Ventil am Heizkörper und messen Sie den Wandabstand "A"
GB: Place radiator on floor, with mounted brackets, - fit valve (loose) and measure distance "A" from valve to floor.

2

Fittings for Soft steel and copper tube



Dim.	Danfoss Code	"B" (mm)
8	013G4108	18
10	013G4110	18
12	013G4112	18
14	013G4114	18
15	013G4115	24
16	013G4116	24

Fittings for VPE PEX tubes



Dim.	Danfoss Code	"B" (mm)
12X1,1	013G4143	16
12X2	013G4142	16
14X2	013G4144	16
15X2,5	013G4147	16
16X2	013G4146	16

Fittings for Alupex tubes



Dim.	Danfoss Code	"B" (mm)
12X2	013G4172	16
14X2	013G4174	16
16X2	013G4176	16

4



DK: Markér position for radiatorbeslag
F : Indiquez la place des supports du radiateur et montez le radiateur selon les instructions du fabricant
NL: Markeer de plaats van de radiatorsteunen en monteer de radiator zoals voorgeschreven door de fabrikant
D : Zeichnen Sie die Wandhalterungen an und montieren Sie den Heizkörper.
GB: Mark position of brackets and mount radiator

6



DK: Anbring klemforskrutningerne og spænd tæt
 F : Fixez les connections
 NL: Schroef de klemverbindingen vast
 D : Befestigen Sie die Druckschrauben der Anschlussrohre.
 GB: Place fitting on pipes and tighten into valve

7



DK: Fastspænd ventilen mod radiatoren
 F : Fixez la vanne sur le radiateur
 NL: Maak het kraanhuis vast op de radiator
 D : Ziehen Sie das Ventil am Heizkörper fest.
 GB: Tighten valve to radiator

8

Technical data

Presetting and kv-values for Xp = 0.5 -2K

Valve setting	1	2	3	4	5	6	7	N
kv- value (m ³ /h)	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.36	0.42	0.49

DK: Forindstil ventilen og monter termostaten
 F : Réglez la valeur kv et placez l'élément thermostatique sur la vanne, si ce n'est pas encore fait
 NL: Stel de kv-voorstelling in en plaats de radiatorthermostaat op het kraanhuis indien dit nog niet het geval is
 D : Zum abschluss der Installation werden die Ventile voreingestellt und die Fühlerelemente montiert.
 GB: Kv preset valve and connect thermostat if not already done

